


## ZAŁĄCZNIK 6

Lokalizacja: *Sulnowo, gm. Świecie*

Obiekt: **Projektowany wodociąg**

Nr otworu: *o1*, Głębokość: *1,0m*

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
8	6,3	2,33	2,33
4	0,3	0,11	2,44
2	0,8	0,30	2,74
1	2,1	0,78	3,51
0,5	10,4	3,85	7,36
0,25	206,8	76,45	83,81
0,1	40,3	14,90	98,71
0,063	2,4	0,89	99,59
Pozostałość	1,1	0,41	100

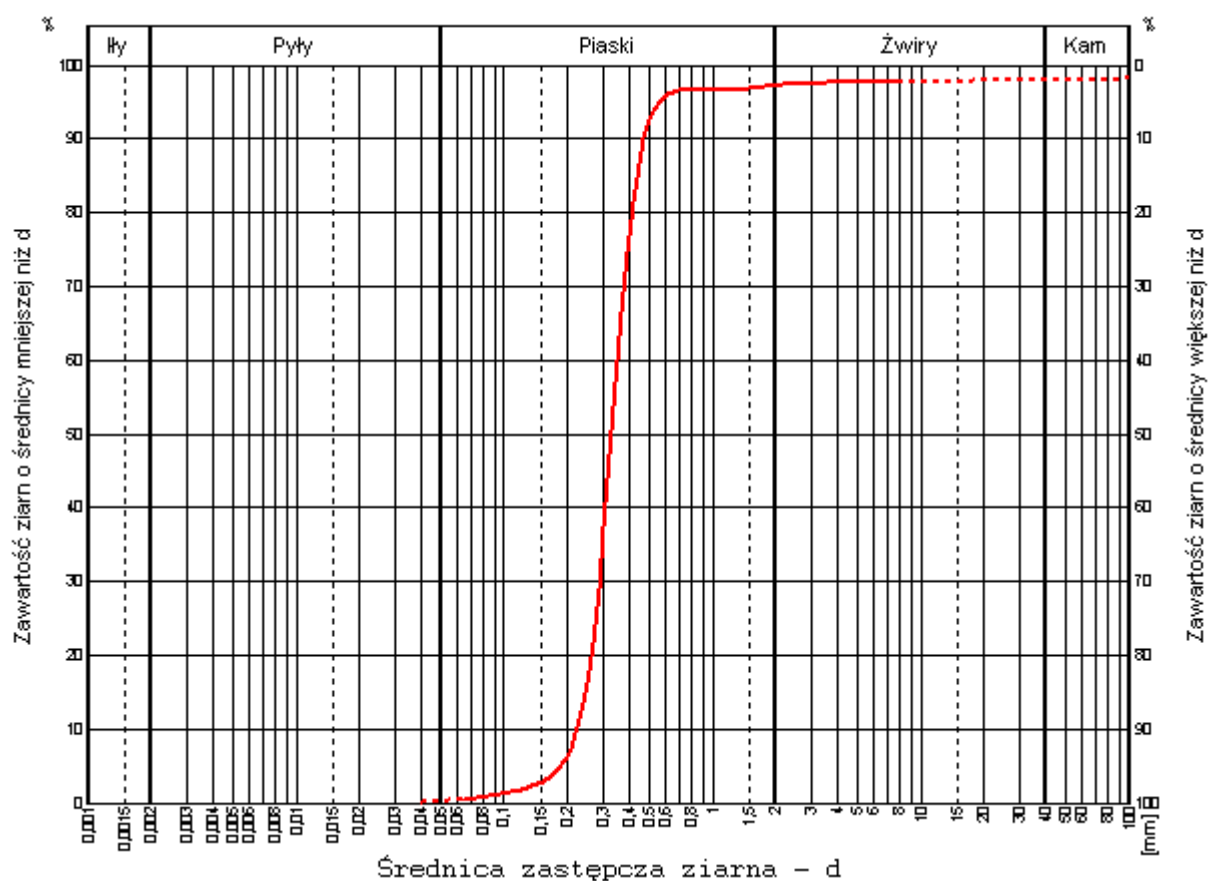

Średnica zastępcza d mm:

d10 : 0,224395 [mm]

d20 : 0,261397 [mm]

d50 : 0,327782 [mm]

d60 : 0,349489 [mm]

U: 1,557472

**Piasek średni**  
**(Ps)\***

**Piasek średni**  
**(MSa)\*\***

Współczynnik filtracji k10:

Hazena k10 : 60,423610 [m/d]

USBSC k10 : 0,00016447 [m/s]

\* PN-86/B02480

\*\* PN-EN ISO 14688 1

