


PROFILE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ (PODŁĄCZENIA DO STUDNI S7)

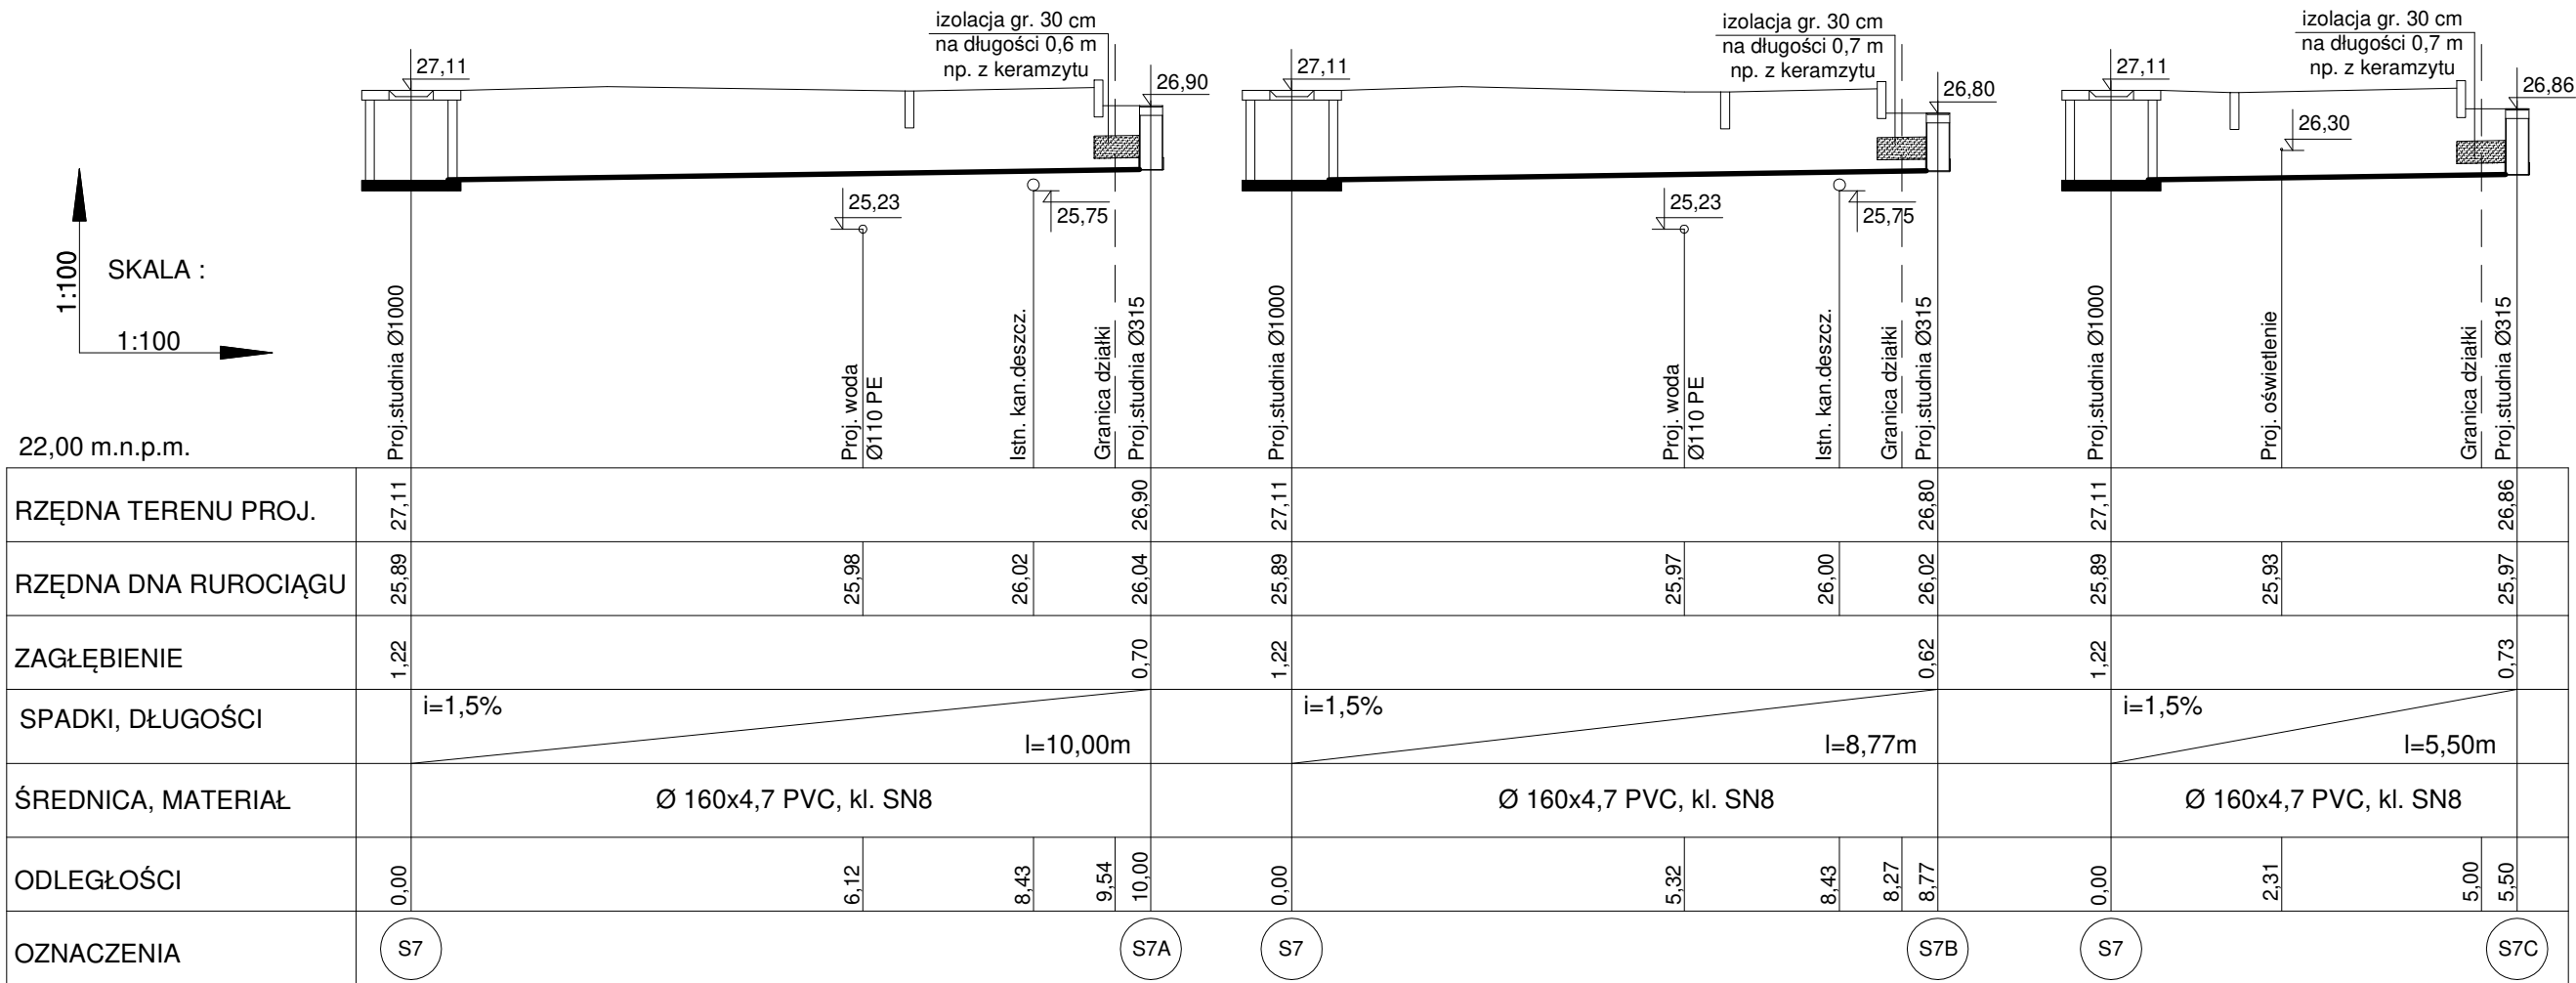

UWAGA:
Dokładną rzędną istniejącego kanału deszczowego określić po dokonaniu odkrywki. W razie kolizji skorygować przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej.
Włączenie do studni wykonać przez wycięcie otworu w miejscu włączenia. Niedopuszczalne jest rozkuwanie kręgów.
Przy włączeniu zastosować przejście szczelne dla rur PVC.

PROJEKT BUDOWLANY

3	A	24.06.19	Układ komunikacyjny zgodnie z zaleceniami Inwestora	Inwestor	
2	A	12.06.19	Układ komunikacyjny zgodnie z zaleceniami Inwestora	Inwestor	
1	A	17.04.19	Układ komunikacyjny zgodnie z zaleceniami Inwestora	Inwestor	
Wersja	Rewizja	Data	Zmiana - zakres	Zmieniający	
Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis		
Projektant	mgr inż. Stanisław Róžański	249/72 Bg - specjal. instalacje i urządzenia sanitarne bez ograniczeń			
Sprawdzający	mgr inż. Jarosław Krauze	KUP/0157/PWOS/12. specjal. instalacje i urządzenia sanitarne bez ograniczeń			
Kierownik Prac.	mgr inż. Zdzisław Piłachowski	UAN-KZ-7210/312/88			
Inwestor	 <div>Gmina Świecie 86-100 Świecie ul. Wojska Polskiego 124</div>			Numer umowy Nr IN 272/13/2019 z dnia 05.04.2019 r.	
Zadanie	Przebudowa ulicy Rajdowej wraz z infrastrukturą techniczną w Świeciu - Przechowie		Obiekt	Przebudowa ulicy Rajdowej wraz z infrastrukturą techniczną w Świeciu - Przechowie - sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami	
Treść rysunku PROFILE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ (PODŁĄCZENIA DO STUDNI S7)					
Pracownia Projektowa PILCom mgr inż. Zdzisław Piłachowski 85-792 Bydgoszcz ul. Anonima Galla 8/13		Branża	Faza oprac.	Wersja	Rewizja
		S	PB	3	A
		Skala rysunku	Numer rysunku		
		1:100/100			
		Data			
		2 lipiec 2020	11		