


PROFILE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ (PODŁĄCZENIA DO STUDNI S8, S9, S10)

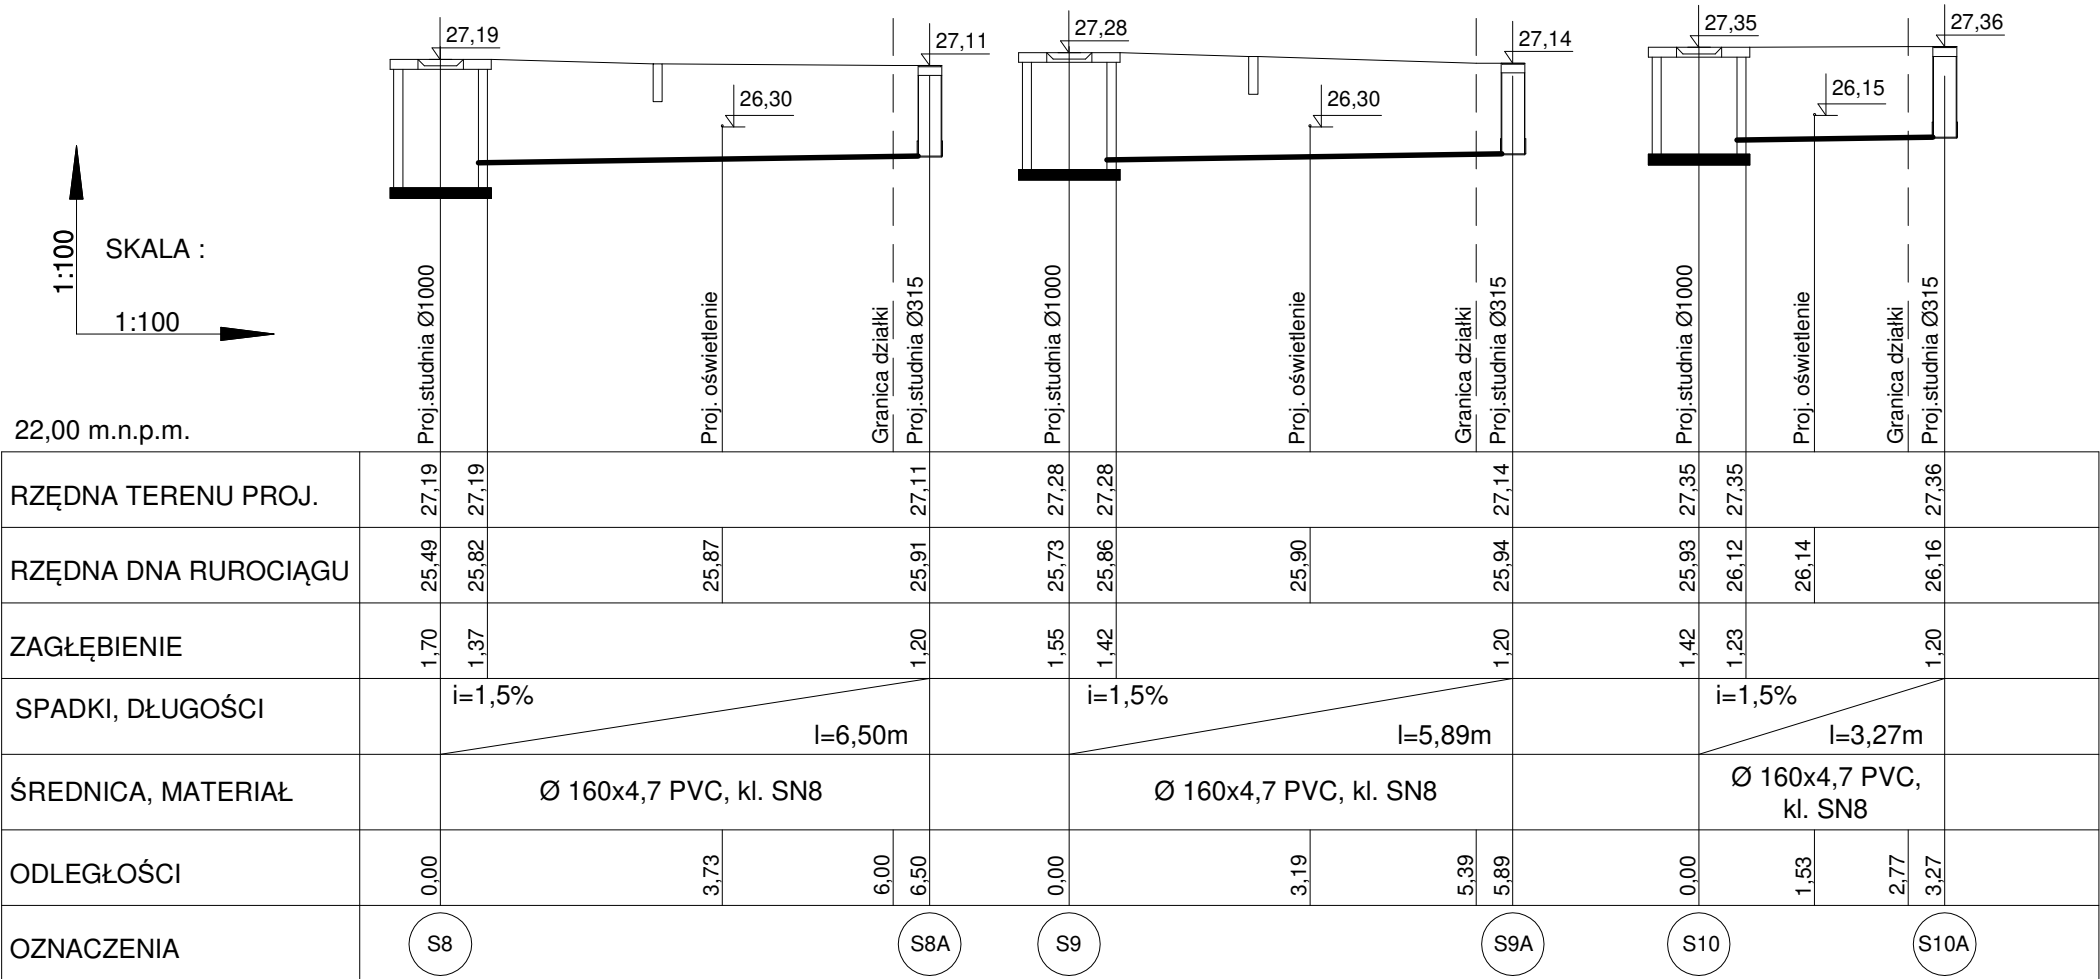

UWAGA:
Włączenie do studni wykonać przez wycięcie otworu w miejscu włączenia. Niedopuszczalne jest rozkuwanie kręgów.
Przy włączeniu zastosować przejście szczelne dla rur PVC.

PROJEKT WYKONAWCZY					
3	A	24.06.19	Układ komunikacyjny zgodnie z zaleceniami Inwestora	Inwestor	
2	A	12.06.19	Układ komunikacyjny zgodnie z zaleceniami Inwestora	Inwestor	
1	A	17.04.19	Układ komunikacyjny zgodnie z zaleceniami Inwestora	Inwestor	
Wersja	Rewizja	Data	Zmiana - zakres	Zmieniający	
Funkcja	Imię i nazwisko		Numer uprawnień	Podpis	
Projektant	mgr inż. Stanisław Rózański		249/72 Bg - specjal. instalacje i urządzenia sanitarne bez ograniczeń		
Sprawdzający	mgr inż. Jarosław Krauze		KJP/0157/PWOS/12. specjal. instalacje i urządzenia sanitarne bez ograniczeń		
Kierownik Prac.	mgr inż. Zdzisław Pilachowski		UAN-KZ-7210/312/88		
Inwestor			Gmina Świecie 86-100 Świecie ul. Wojska Polskiego 124	Numer umowy Nr IN 272/13/2019 z dnia 05.04.2019 r.	
Zadanie		Przebudowa ulicy Rajdowej wraz z infrastrukturą techniczną w Świeciu - Przechowie			
Obiekt		Przebudowa ulicy Rajdowej wraz z infrastrukturą techniczną w Świeciu - Przechowie - sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami			
Treść rysunku					
PROFILE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ (PODŁĄCZENIA DO STUDNI S8, S9, S10)					
Pracownia Projektowa PILCom mgr inż. Zdzisław Pilachowski 85-792 Bydgoszcz ul. Anonima Galla 8/13		Branża	Faza oprac.	Wersja	Rewizja
		S	PW	3	A
		Skala rysunku			
		1:100/100			
		Numer rysunku			
		Data			
		2 lipiec 2020			
		12			