


PROFILE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ (PODŁĄCZENIA DO STUDNI S7)

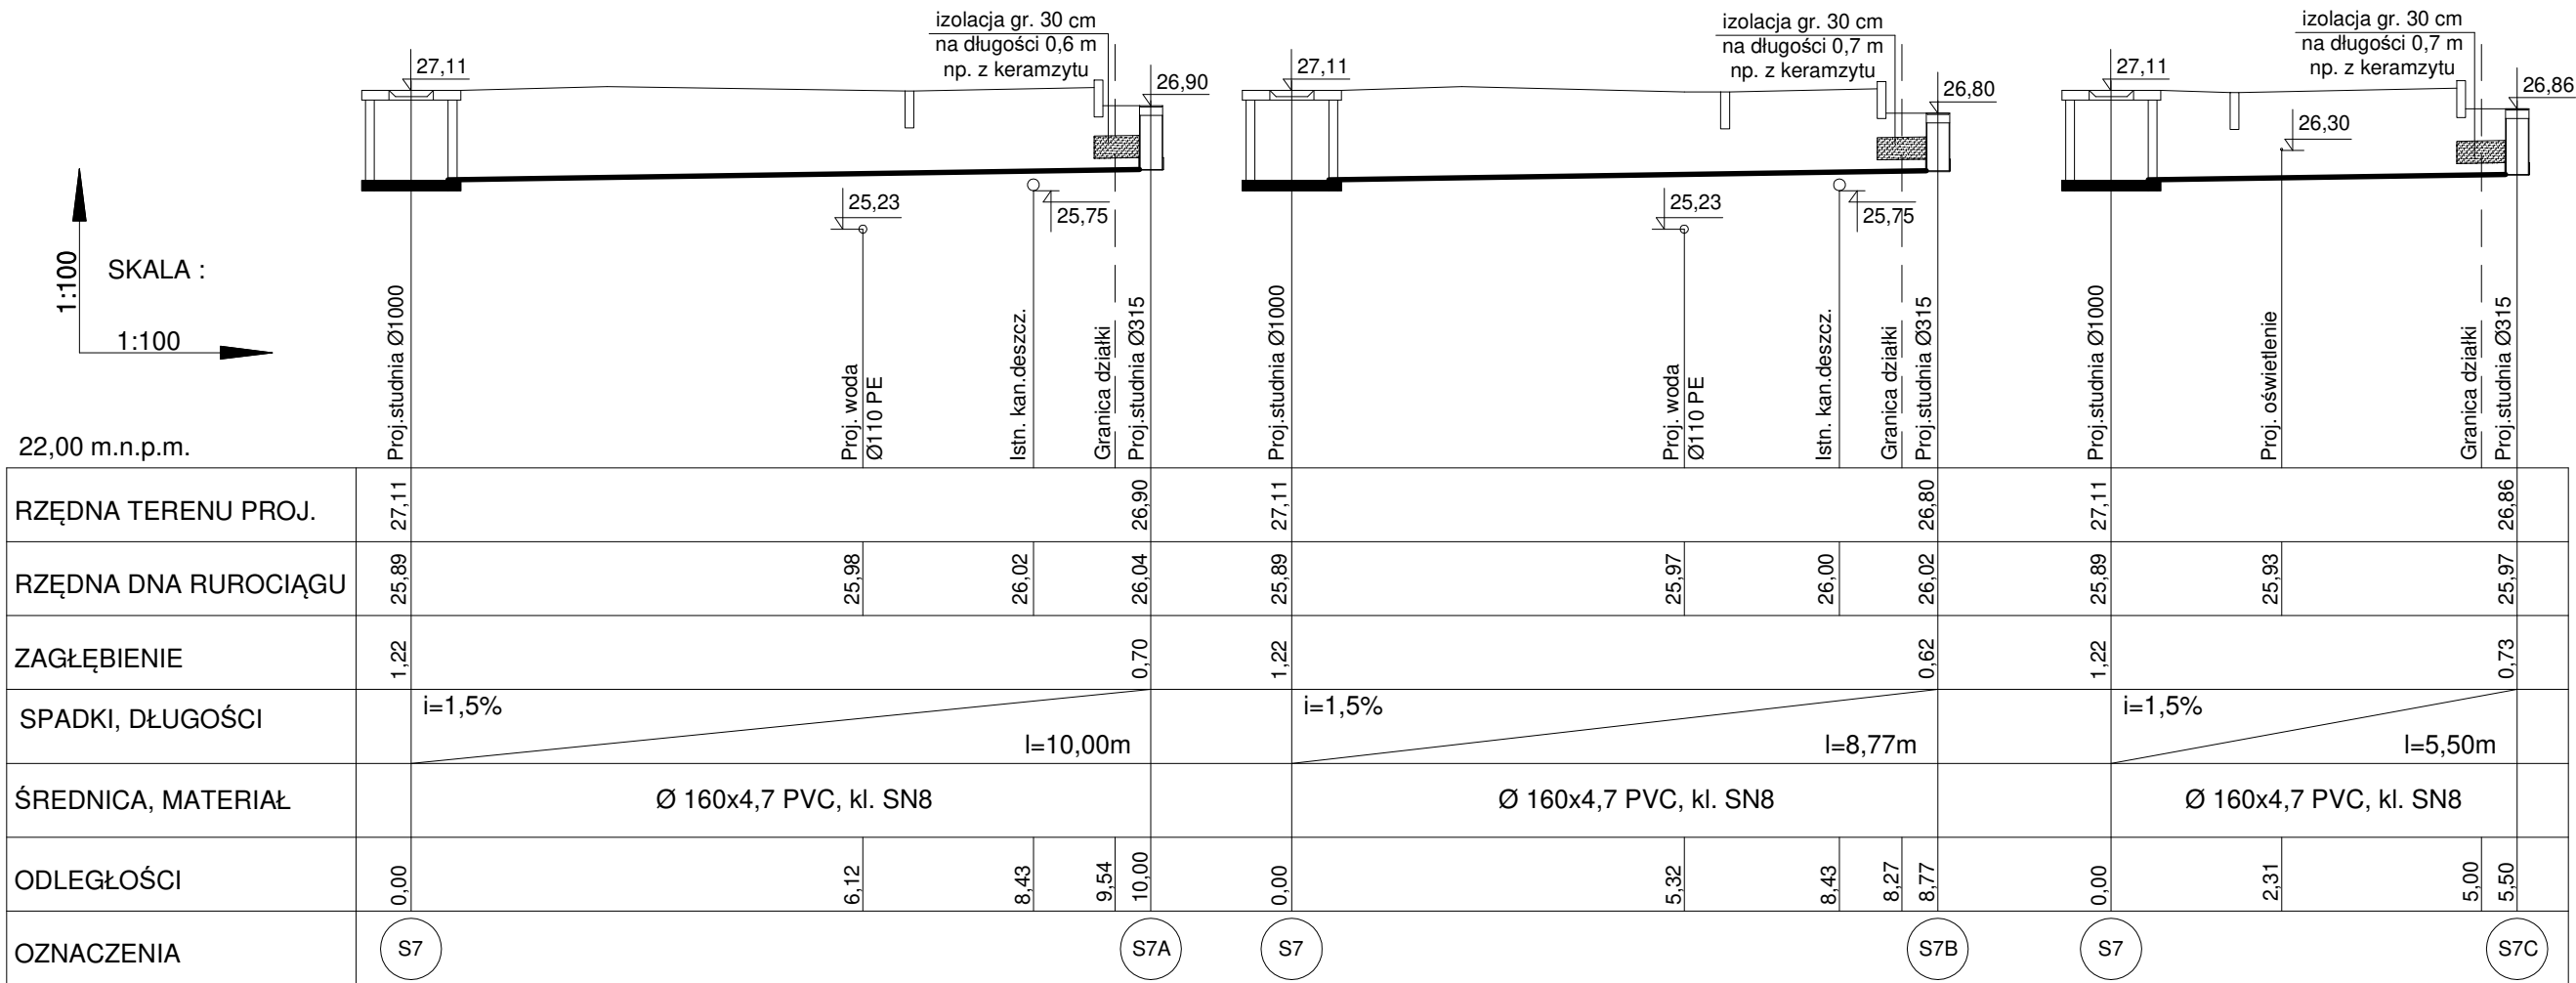

UWAGA:
Dokładną rzędną istniejącego kanału deszczowego określić po dokonaniu odkrywki. W razie kolizji skorygować przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej.
Włączenie do studni wykonać przez wycięcie otworu w miejscu włączenia. Niedopuszczalne jest rozkuwanie kręgów.
Przy włączeniu zastosować przejście szczelne dla rur PVC.

PROJEKT WYKONAWCZY

3	A	24.06.19	Układ komunikacyjny zgodnie z zaleceniami Inwestora	Inwestor
2	A	12.06.19	Układ komunikacyjny zgodnie z zaleceniami Inwestora	Inwestor
1	A	17.04.19	Układ komunikacyjny zgodnie z zaleceniami Inwestora	Inwestor
Wersja	Rewizja	Data	Zmiana - zakres	Zmieniający
Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień		Podpis
Projektant	mgr inż . Stanisław Róžański	249/72 Bg - specjal. instalacje i urządzenia sanitarne bez ograniczeń		
Sprawdzający	mgr inż . Jarosław Krauze	KJP/0157/PWOS/12. specjal. instalacje i urządzenia sanitarne bez ograniczeń		
Kierownik Prac.	mgr inż . Zdzisław Piłachowski	UAN-KZ-7210/312/88		
Inwestor				Numer umowy
Gmina Świecie 86-100 Świecie ul. Wojska Polskiego 124				Nr IN 272/13/2019 z dnia 05.04.2019 r.
Zadanie	Przebudowa ulicy Rajdowej wraz z infrastrukturą techniczną w Świeciu - Przechowie		Obiekt	Przebudowa ulicy Rajdowej wraz z infrastrukturą techniczną w Świeciu - Przechowie - sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Treść rysunku				
PROFILE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ (PODŁĄCZENIA DO STUDNI S7)				
Pracownia Projektowa PILCom mgr inż. Zdzisław Piłachowski 85-792 Bydgoszcz ul. Anonima Galla 8/13		Branża	Faza oprac.	Wersja
		S	PW	3
		Skala rysunku		
		1:100/100	Numer rysunku	
		Data	11	
		2 lipiec 2020		