



PROFILE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ (PODŁĄCZENIA DO STUDNI S3, S5, S6)

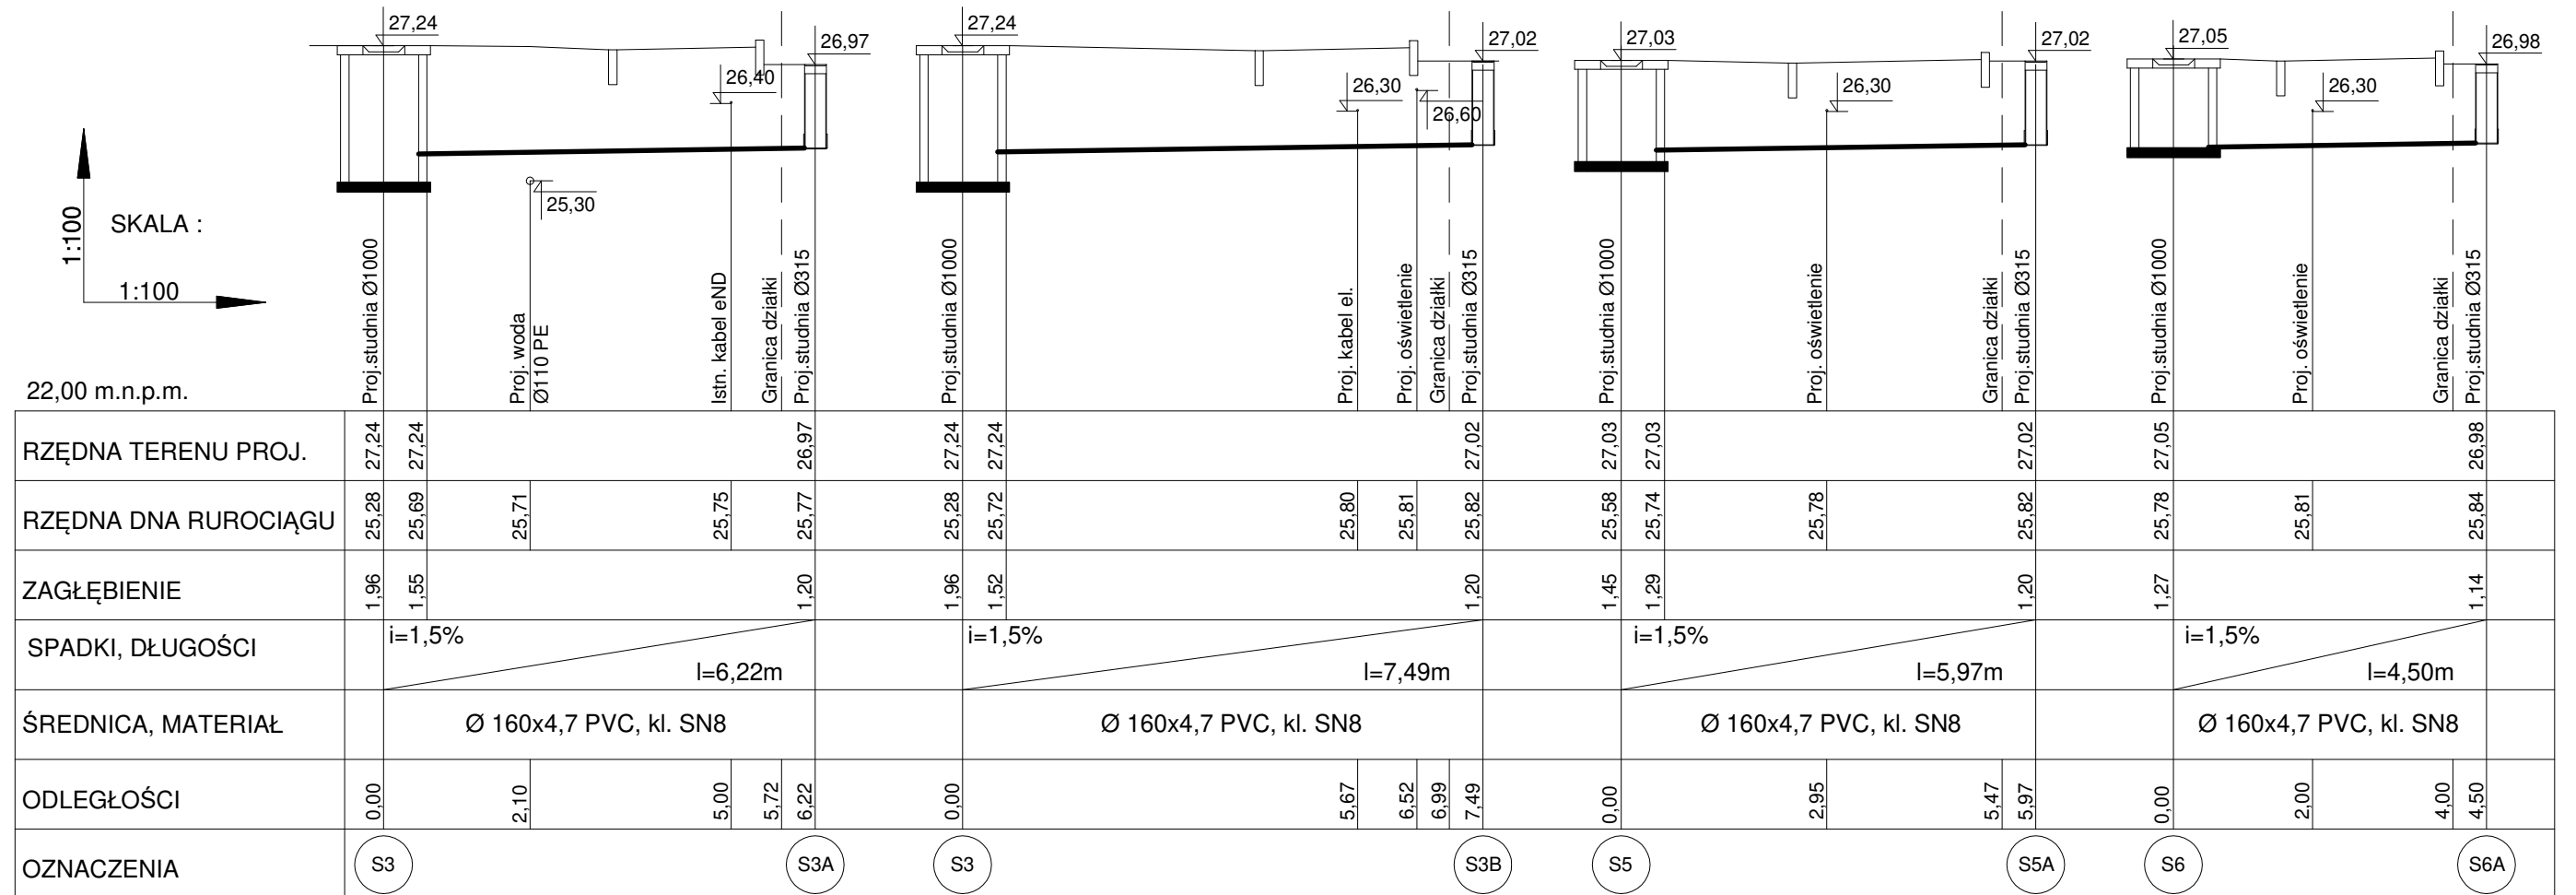

UWAGA:
Włączenie do studni wykonać przez wycięcie otworu w miejscu włączenia. Niedopuszczalne jest rozkuwanie kręgów.
Przy włączeniu zastosować przejście szczelne dla rur PVC.

PROJEKT BUDOWLANY						
3	A	24.06.19	Układ komunikacyjny zgodnie z zaleceniami Inwestora	Inwestor		
2	A	12.06.19	Układ komunikacyjny zgodnie z zaleceniami Inwestora	Inwestor		
1	A	17.04.19	Układ komunikacyjny zgodnie z zaleceniami Inwestora	Inwestor		
Wersja	Rewizja	Data	Zmiana - zakres	Zmieniający		
Funkcja	Imię i nazwisko		Numer uprawnień	Podpis		
Projektant	mgr inż. Stanisław Różański		249/72 Bg - specjal. instalacje i urządzenia sanitarne bez ograniczeń			
Sprawdzający	mgr inż. Jarosław Krauze		KUP/0157/PWOS/12 specjal. instalacje i urządzenia sanitarne bez ograniczeń			
Kierownik Prac.	mgr inż. Zdzisław Pilachowski		UAN-KZ-7210/312/88			
Inwestor	 <div>Gmina Świecie 86-100 Świecie ul. Wojska Polskiego 124</div>			Numer umowy Nr IN 272/13/2019 z dnia 05.04.2019 r.		
Zadanie	Przebudowa ulicy Rajdowej wraz z infrastrukturą techniczną w Świeciu - Przechowie		Obiekt	Przebudowa ulicy Rajdowej wraz z infrastrukturą techniczną w Świeciu - Przechowie - sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami		
Treść rysunku	PROFILE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ (PODŁĄCZENIA DO STUDNI S3, S5, S6)					
Pracownia Projektowa PILCom mgr inż. Zdzisław Pilachowski 85-792 Bydgoszcz ul. Anonima Galla 8/13			Branża	Faza oprac.	Wersja	Rewizja
			S	PB	3	A
			Skala rysunku	Numer rysunku		
			1:100/100			
			Data	10		
			2 lipiec 2020			