


Poziom porównywalny	135°	90°	90°	90°	135°
1 Rzędna terenu	70,90	71,46	71,30	71,36	69,90
2 Rzędna przewodu	69,30	69,86	69,70	69,76	68,30
3 Zagłębienie	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
4 Średnica					
5 Odległości	8,00	26,00	12,00	79,00	13,00

Projektowana kanalizacja
 deszczowa Ø200

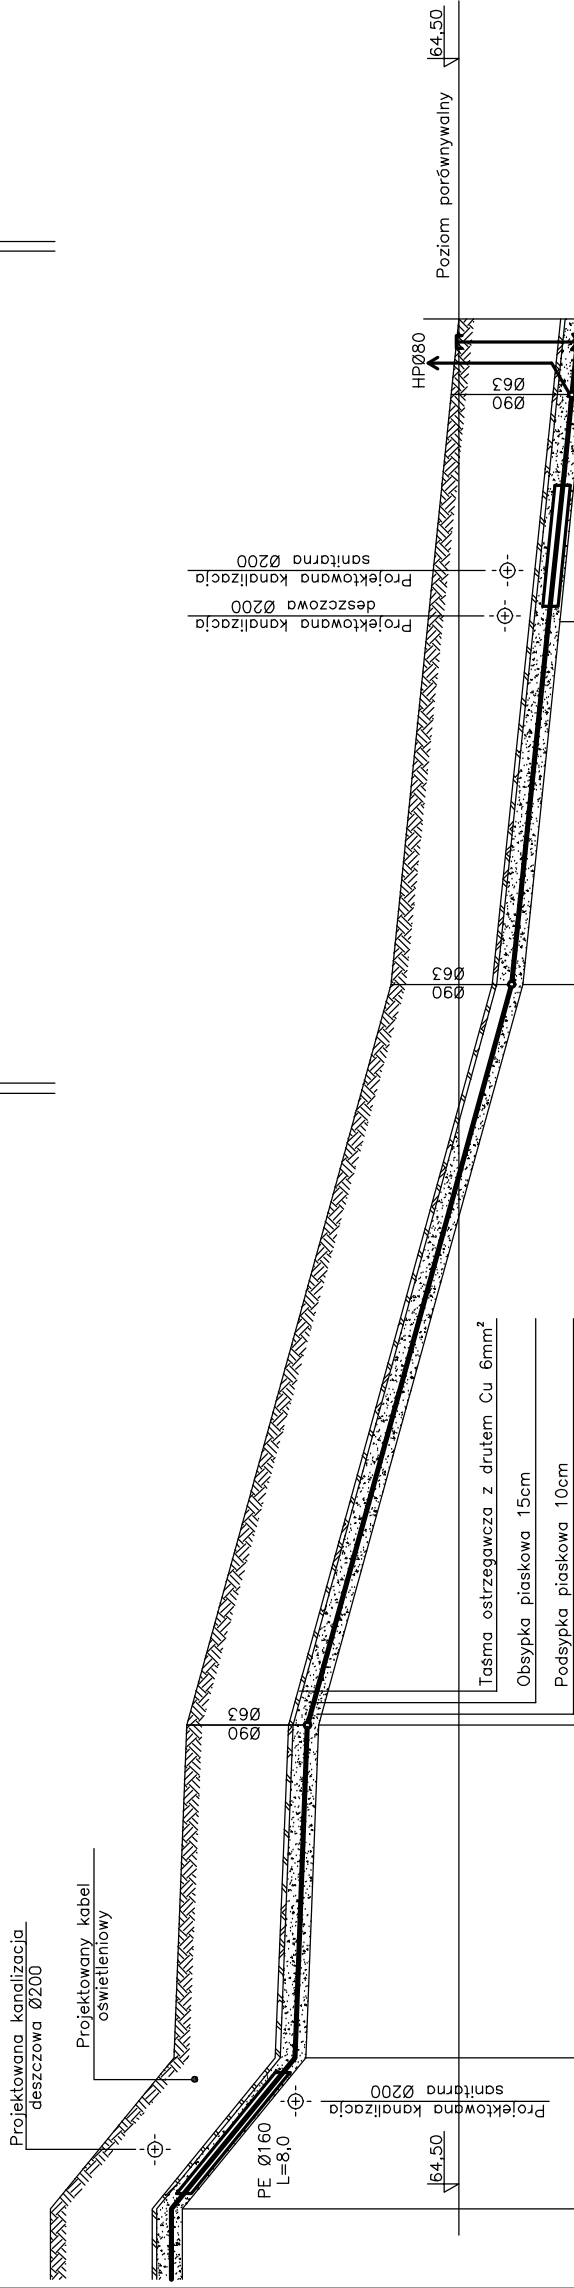

1	69,90	68,27	68,10	65,40				
2	68,30	66,67	66,50	63,90				
3	1,60	1,60	1,60	1,60				
4								
5	10,00	22,00		49,00		24,00	10,00	5,00

ROZWINIĘCIE SIECI WODOCIĄGOWEJ			
OBIEKT	BUDOWA DROGI DO PANA MIERZEJEWSKIEGO (OD DZ.NR 42/3 DO DZ.NR 73/2) W SULINOWIE		SKALA RYS.: 1:500/100
ADRES	SULNOWO DZIAŁKI NR: 89, 90		DATA: 09.2015r.
INWESTOR	GMINA ŚWIECIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 123; 86-100 ŚWIECIE		NR RYS.: S-2
Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
Kazimierz Sołtyśiak	BP-RN-V/122/TO/83	sanitarna	
mgr inż. Marcin kukliński	KUP/0142/POOS/12	sanitarna	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JANUSZ GRABOWSKI
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F
86-100 Swiecie
tel.: 661 793 740
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl