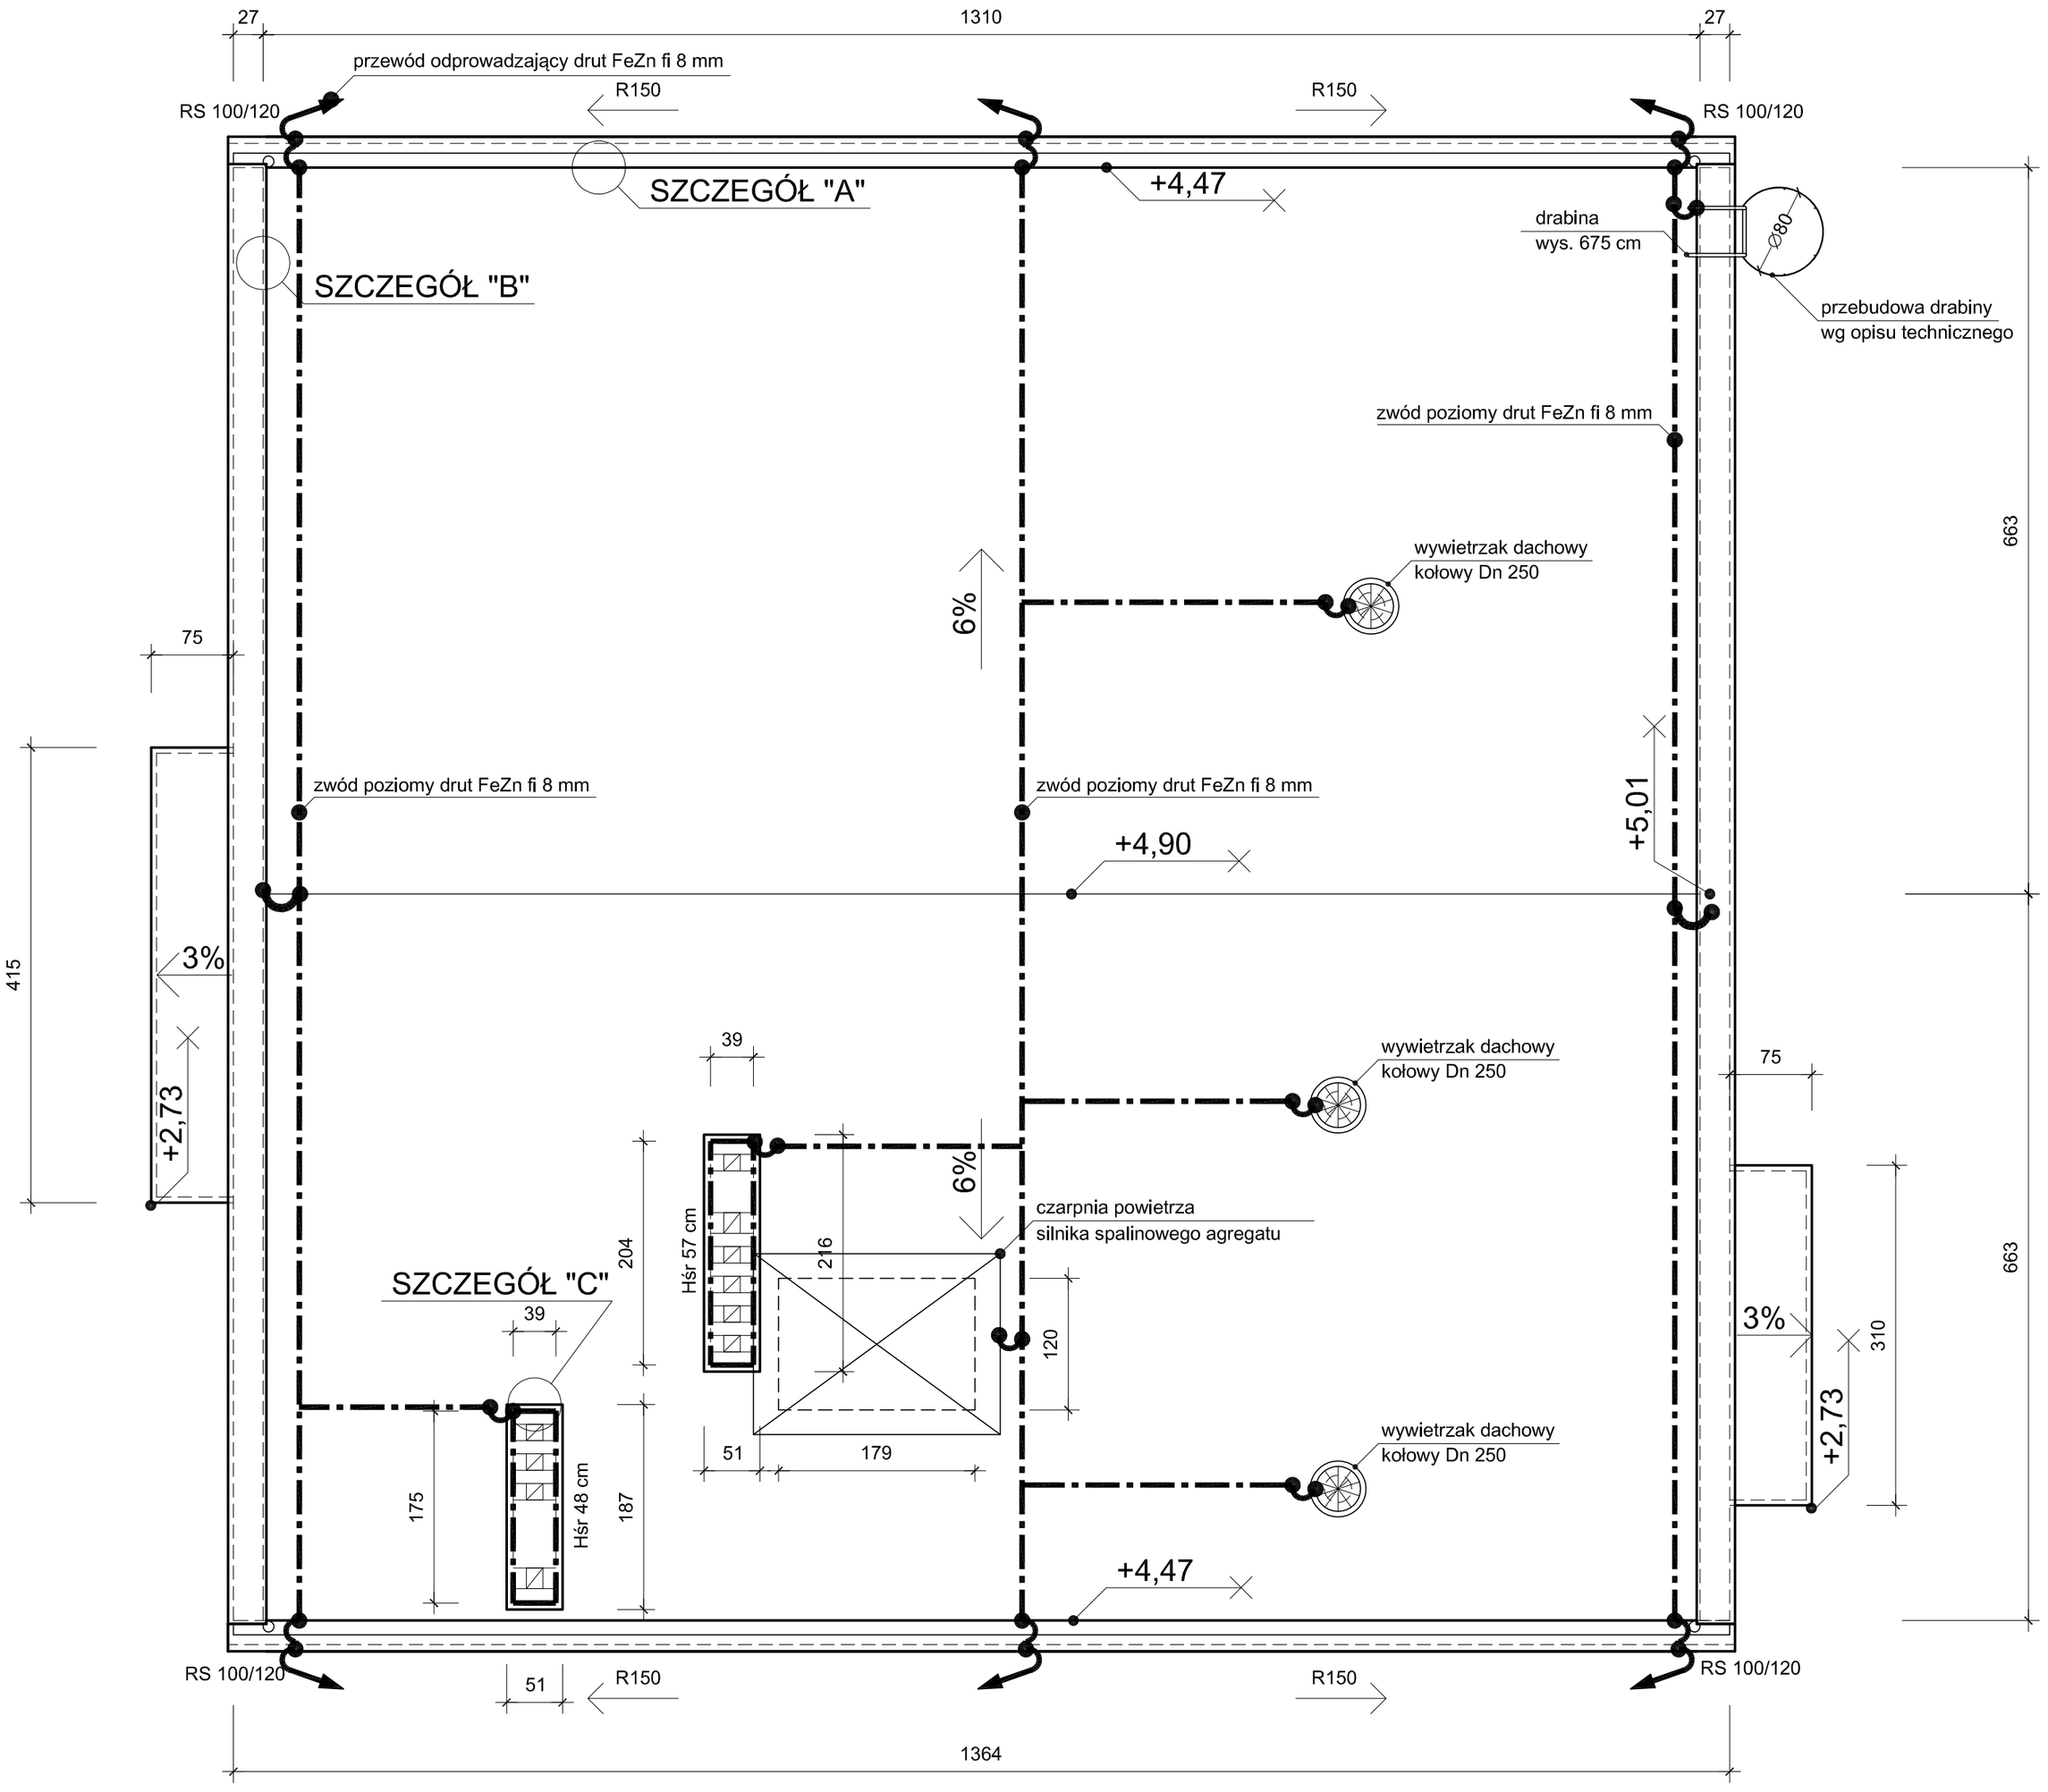

PRZEKRÓJ PRZEZ POKRYCIE

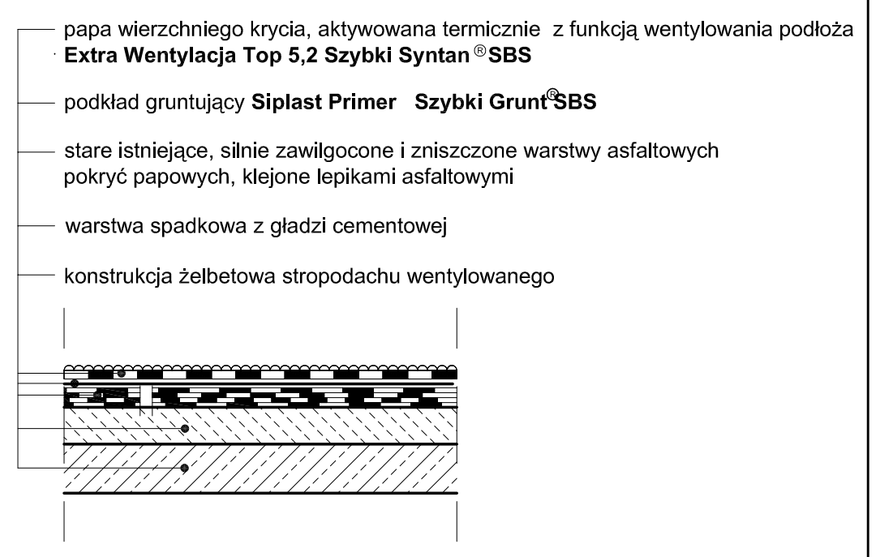

UWAGI:

ZAPROPONOWANO SYSTEM FIRMY ICOPAL, MOŻLIWE JEST WYKONANIE INNEGO SYSTEMOWEGO ROZWIĄZANIA O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH (FUNKCJA WENTYLACJI PODŁOŻA)
ZWODY POZIOME Z DRUTU FeZn NA UCHWYTACH BETONOWYCH MOCOWANYCH NA LEPIK

RZUT STROPODACHU 1:50

Remont pokrycia dachowego budynku stacji transformatorowej			
opracował	mgr inż. Janusz Winnicki	POM/0129/POOK/08	
opracował	mgr inż. Jarosław Mysior	POM/0166/PWOK/03	

RZUT STROPODACHU

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH	inwestor	ZWiK Sp. z o.o.	Proj. bud.
	adres	ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie	06.2013
	obiekt	Budynek stacji transformatorowej	1:50
	adres	dz. nr 4/3 Morsk gm. Świecie	Rys. 2

AutoCAD 2002, nr licencji: 7000-5074843